


# PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY P.POŻ.

## 1:500/100

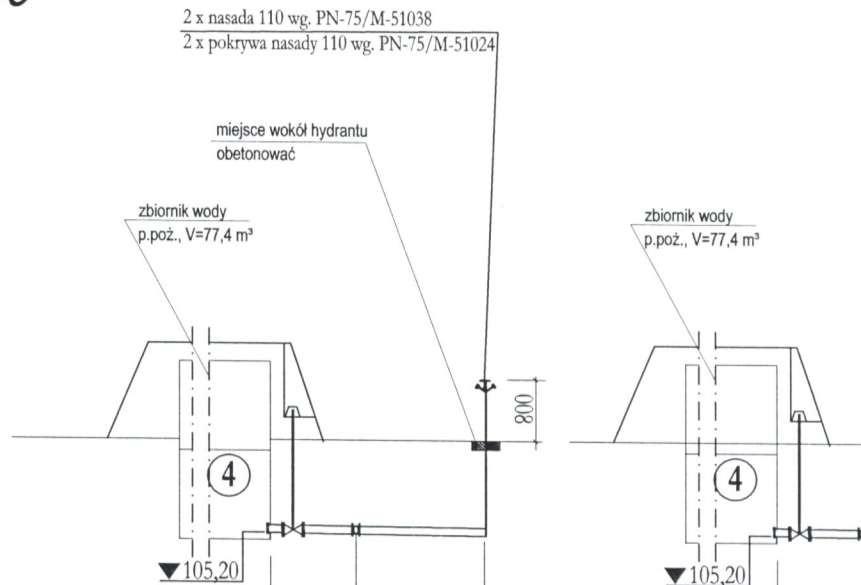

P.P = 100,0 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU m n.p.m	106,50	106,50	106,50	106,50	106,50
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU m n.p.m	105,20	105,15	105,08	105,20	105,15
ZAGŁĘBIENIE m	1,30	1,35	1,42	1,30	1,35
SPADKI	%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
ODLEGŁOŚCI	m	0,00	5,90	8,85	14,75
ŚREDNICE I MATERIAŁ		de110PE			de110PE
P-KTY CHARAKTERYSTYCZNE		W10	W12	HP	W12 W14

STAROSTWO POWIATU  
WARSZAWY ŚRODKO-ZACHODNIEGO  
z siedzibą  
w Ożarówie Mazowieckim

Nazwa zamierzenia budowlanego	BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Inwestor	Caritas Polska Ul. Okopowa 55 01-043 Warszawa		
Adres zamierzenia budowlanego	Ożarów Mazowiecki dz. 10, obręb 0031 PGR Szeligi		
Tytuł rysunku	PLAN ZAGOSPODAROWANIA Zewnętrzne instalacje sanitarne.		
Projektant:	mgr inż. BARBARA NAPIONTEK	Podpis:	skala rys.
Nr uprawnień budowlanych	125/Sz/86		1:500/100
Data sporządzenia	czerwiec 2023r		
Sprawdził architektura	mgr inż. SONIA RUTKOWSKA-MICHAŁSKA	Podpis:	numer rys.
Nr uprawnień budowlanych	ZAP/0079/POOS/12		S-3
Data sprawdzenia	czerwiec 2023r		