PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:500/100

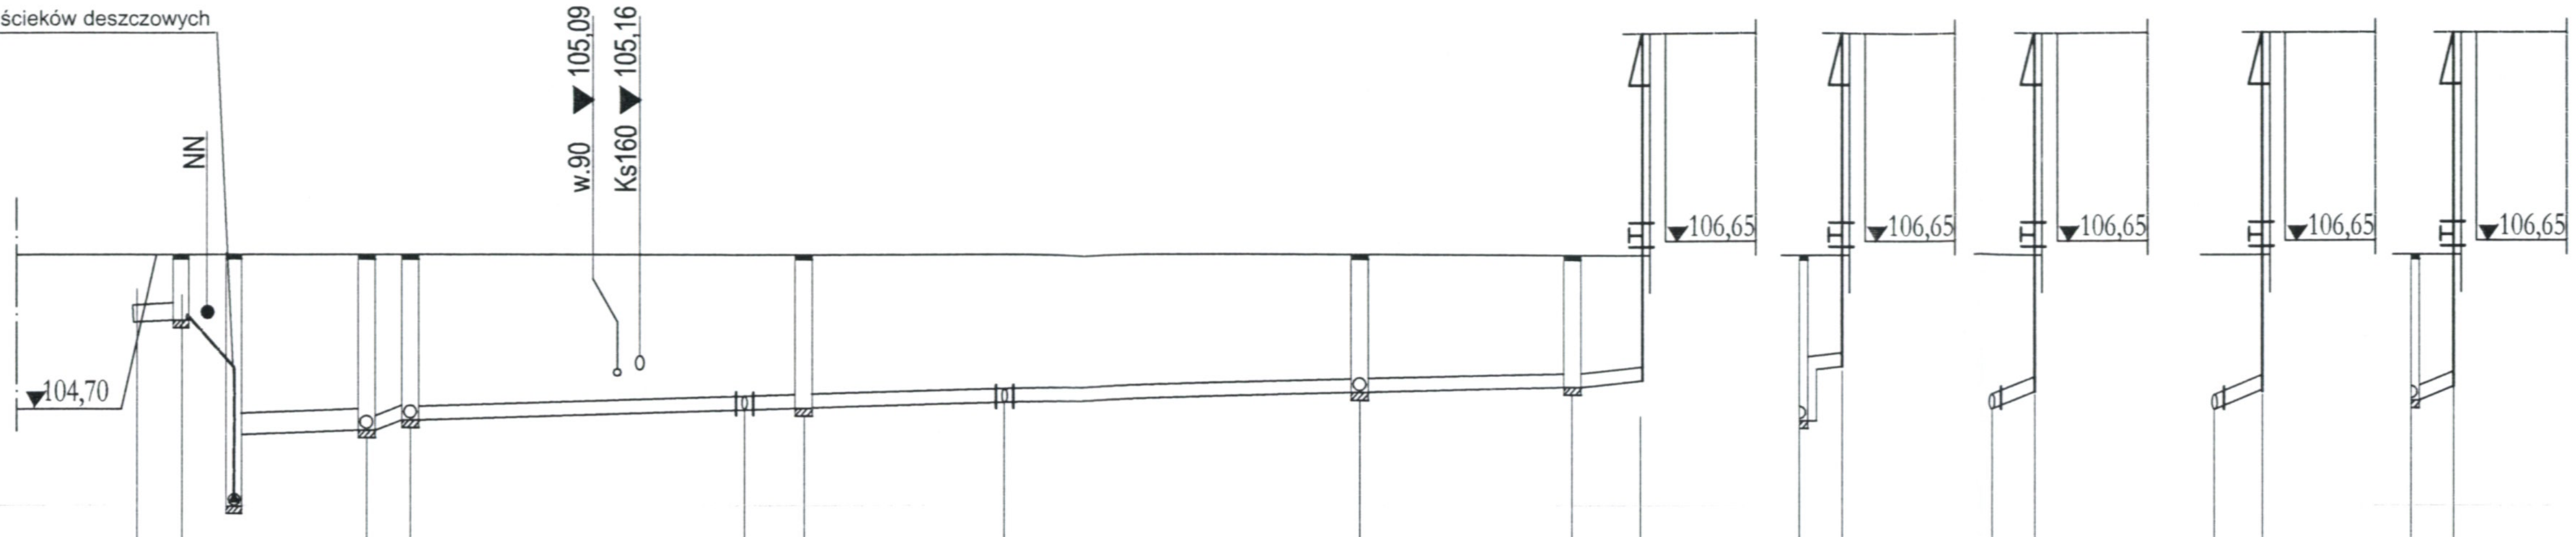

P.P = 101,0 m n.p.m.

P-KTY CHARAKTERYSTYCZNE	RZĘDNA TERENU m n.p.m	RZĘDNA DNA RUROCIĄGU m n.p.m	ZAGŁĘBIENIE m	ODLEGŁOŚCI m
D1		106,00	0,50	0,00
D2	106,50	106,01	0,51	1,45
PD	106,50	105,20	1,30	
		104,40	2,10	4,20
D3	106,50	104,45	2,05	12,10
D4	106,50	104,57	1,93	15,70
D5	106,50	104,69	1,81	35,15
D6	106,50	104,71	1,79	33,65
D7	106,50	104,78	1,72	45,25
D8	106,50	104,89	1,61	70,05
D9	106,50	105,00	1,50	78,35
Rd4	106,50	105,04	1,46	82,45
D4	106,50	104,57	1,93	0,00
		105,18	1,32	
Rd10	106,50	105,20	1,30	2,20
D5	106,50	104,69	1,81	0,00
Rd1	106,50	104,91	1,59	2,20
D7	106,50	104,78	1,72	0,00
Rd2	106,50	105,06	1,44	2,80
D8	106,50	104,89	1,61	0,00
Rd3	106,50	105,17	1,33	2,80

Odcinek	SPADKI %	ODLEGŁOŚCI m	ŚREDNICE I MATERIAŁ
D1 – D2	0,5%	1,45	250 PCV
D2 – PD	31,76%	2,75	de160 PE
PD – D3	0,5%	7,9	250PCV
D3 – D4	3,33%	3,6	160PCV
D4 – D5	0,6%	19,45	160PCV
D5 – D6	0,6%	3,5	160PCV
D6 – D7	0,6%	11,6	160PCV
D7 – D8	0,6%	20,8	160PCV
D8 – D9	0,6%	12,3	160PCV
D9 – Rd4	1%	4,1	160PCV
D4 – Rd10	1%	2,2	160 PCV
D5 – Rd1	10%	2,2	160 PCV
D7 – Rd2	10%	2,8	160 PCV
D8 – Rd3	10%	2,8	160 PCV

STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

Nazwa zamierzenia budowlanego	BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Inwestor	Caritas Polska Ul. Okopowa 55 01-043 Warszawa		
Adres zamierzenia budowlanego	Ożarów Mazowiecki dz. 10, obręb 0031 PGR Szeligi		
Tytuł rysunku	PLAN ZAGOSPODAROWANIA Zewnętrzne instalacje sanitarne.		
Projektant:	mgr inż. BARBARA NAPIONTEK	Podpis:	skala rys. 1:500/100
Nr uprawnień budowlanych	125/Sz/86		
Data sporządzenia	czerwiec 2023r		
Sprawdził: architektura	mgr inż. SONIA RUTKOWSKA-MICHALSKA	Podpis:	numer rys. S-5
Nr uprawnień budowlanych	ZAP/0079/POOS/12		
Data sprawdzenia	czerwiec 2023r		